

EXIT

WAT NIET VOLDEED



# ANALYSE VAN EEN TIJDLIJN

WAT ER NIET WAS

TREND?

WAT ER TE VEEL WAS

WAT BRANDBAAR WAS

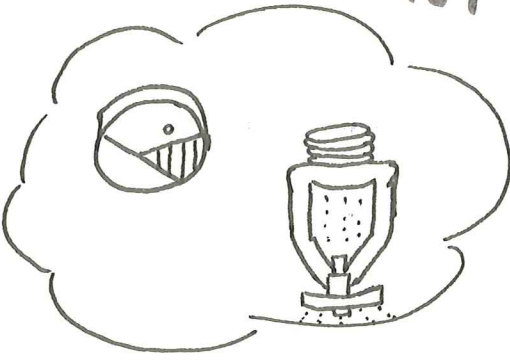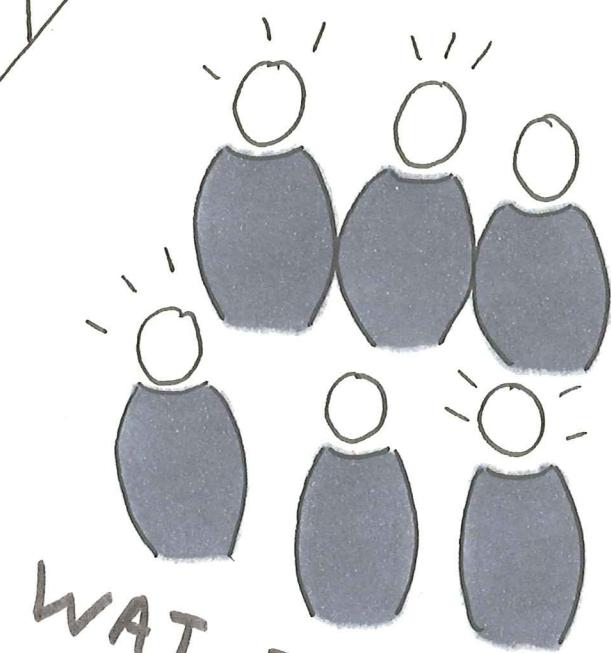

≠ Sprinkler

**Uitgang:**

- 1 uitgang
- geblokkeerd
- door 400 mensen

**Uitgang:**

- Te veel bezoekers
- Te weinig vluchtwegen

**Uitgang:**

- Te veel mensen
- Verlichting niet op orde

≠ Rookmelder  
≠ Sprinkler

≠ brandalarm  
≠ sprinkler

**Uitgang:**

- slecht aangegeven
- op slot
- geblokkeerd

The Station (nightclub) Rhode Island fire

**BRANDBARE stoffen**

Cafébrand Volendam

**KERSTVERSIERING niet geïmpregneerd**

Brand discotheek Zweden

MGM Grand Fire Las Vegas


Beverly Hills supper club fire

**Brandbare, giftige stoffen**

Summerland fire

**Plastic in het dak**


**Brandbare verf & stoffen**

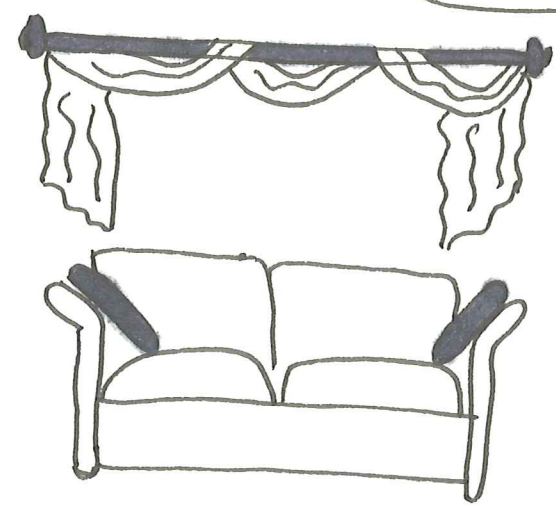

**SMALLE Uitgang**

The Hartford Circus fire

Cocoanut Grove Fire Boston



**Brandbare materialen aanwezig**

**Uitgang** versperd en op slot

Hilversumse Filmbrand